



5 本体取付要領 埋込形 Breaker Mounting Procedure for FP

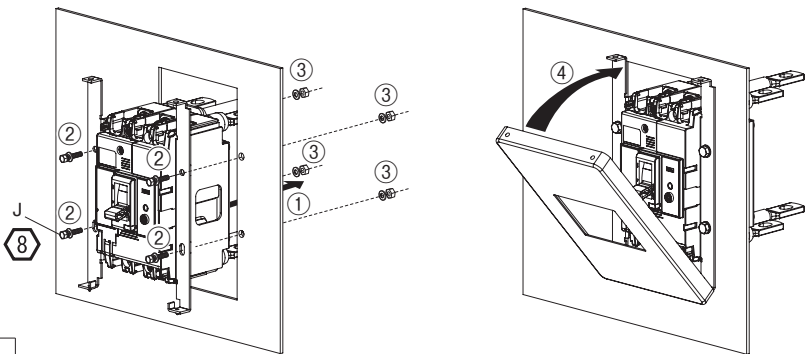


J	M5×16 3.6~4.4N·m
---	---------------------

6 DINレールアダプタ(オプション) DIN Rail Adaptor (Optional)



K	M4×60 1.3~1.7N·m
---	---------------------

7 導体接続要領 裏面形・埋込形 Conductor Connection Procedure for RC/FP (Where Applicable)

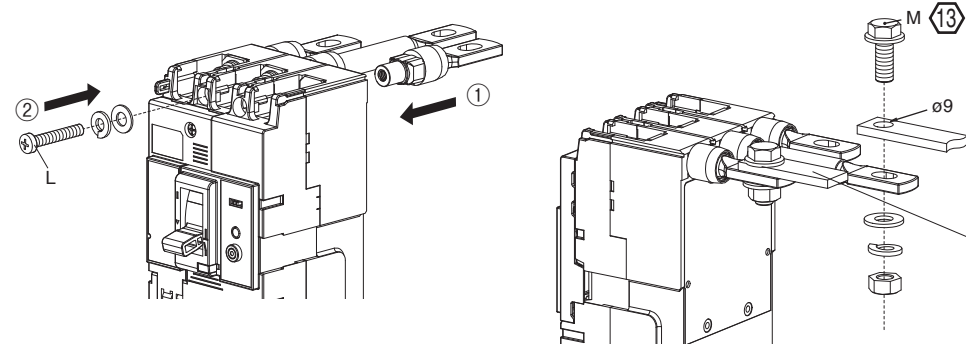


L	15~50A	⊕ M5×14 2.3~2.8N·m
	60~125A	⊕ M6×16 3.2~4.8N·m
M	15~50A	M6×22 4.7~7.4N·m
	60~125A	M8×23 11.8~18.6N·m

裏面スタッド
Flat bar stud
TPRP12* K

2G1419SAC(KRB-0869c)

9 内部付属品の着脱 Fitting Internal Accessories

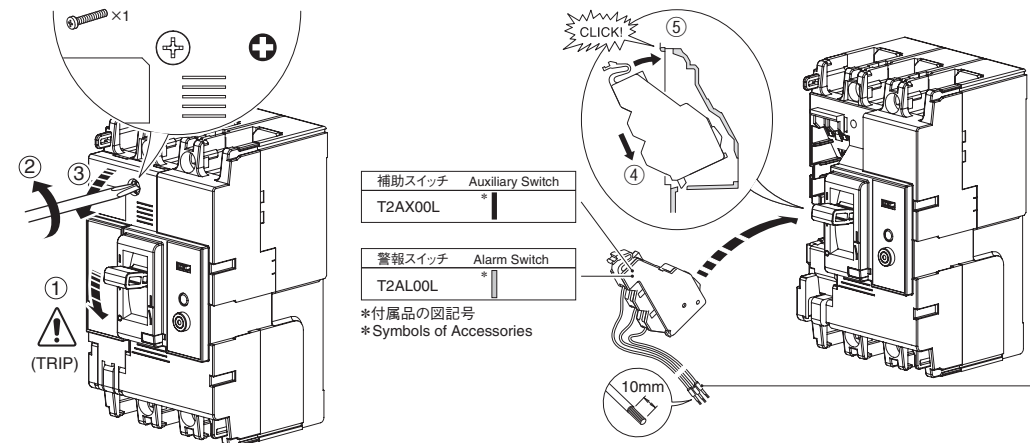

補助スイッチ Auxiliary Switch
T2AX00L


警報スイッチ Alarm Switch
T2AL00L

*付属品の図記号
* Symbols of Accessories

リングマーク Ring Mark

補助スイッチ Auxiliary Switch		警報スイッチ Alarm Switch	
a接点 a contact	b接点 b contact	a接点 a contact	b接点 b contact
11/AXc-14/AXa	11/AXc-12/AXb	91/ALc	91/ALc
21/AXc-24/AXa	21/AXc-22/AXb	94/ALa	92/ALb


組み合わせ Combination



補助スイッチを1つ (または2つ) 取付ける場合、左側から順番に取付けて下さい。
In case of fitting one (or two) auxiliary switch, fit in an order from a left side-slot.

・付属品取付け後、必ず正常に動作することを確認してから、ご使用下さい。
・ After fitting, verify the function of the Accessory.


電線引き出し部の処理 Pull Out Leads on Load Side

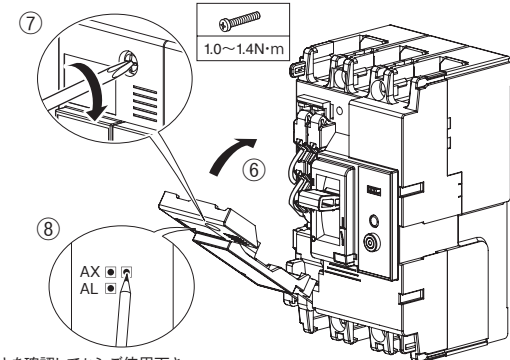

1.0~1.4N·m





取外し Removal

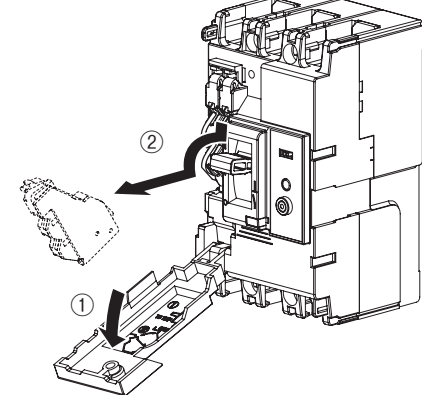


8 操作と動作(漏電遮断器の場合) Operating Instructions (For ELCB)


過電流引外しの場合 For Over Current Trip: TRIPPED (A)
漏電引外しの場合 For Earth leakage Trip: TRIPPED (A)+(B)
* 漏電表示ボタンは、ハンドルをRESETすると戻ります。
Earth leakage indication button will return automatically, if Handle is RESET.



操作 Operation	ハンドル操作力 Operation effort
○(OFF)⇒I(ON)	25N
I(ON)⇒○(OFF)	28N
TRIP⇒○(OFF)	44N


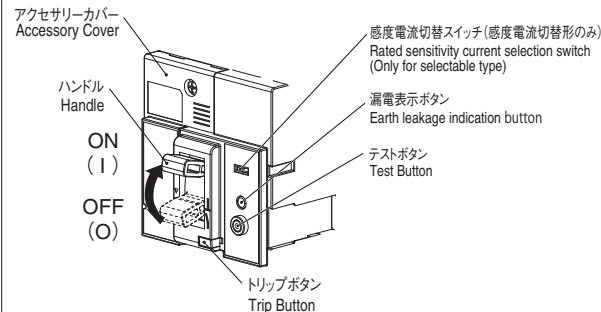


10 端子バリア取付要領 Interpole Barrier Mounting Procedure

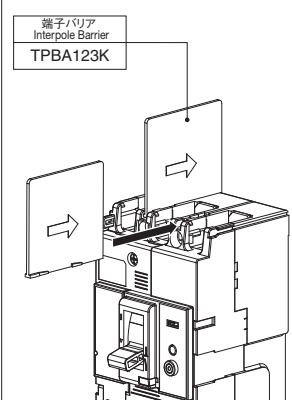



・取外しは取付の逆手順で行います。
・ When removing, remove the items in reverse order of mounting.

11 端子カバー取付要領 Terminal Cover Mounting Procedure

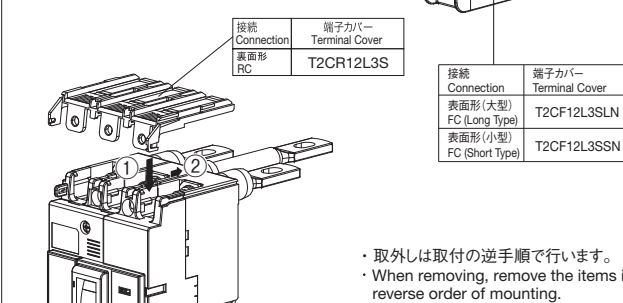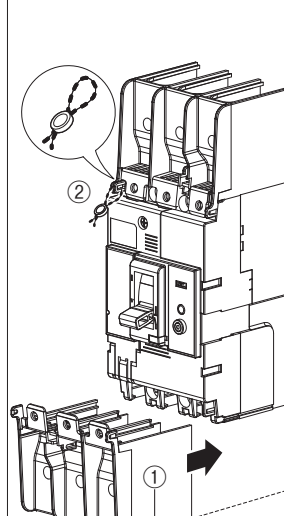

・取外しは取付の逆手順で行います。
・ When removing, remove the items in reverse order of mounting.


(漏電警報付ブレーカの場合) (For MCCB with Earth Leakage Alarm Function)

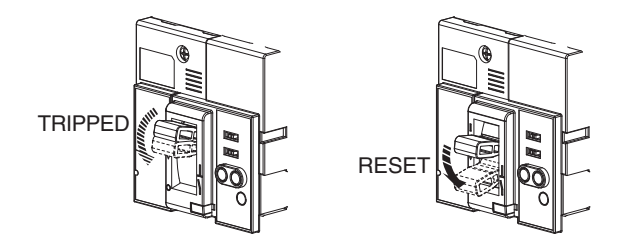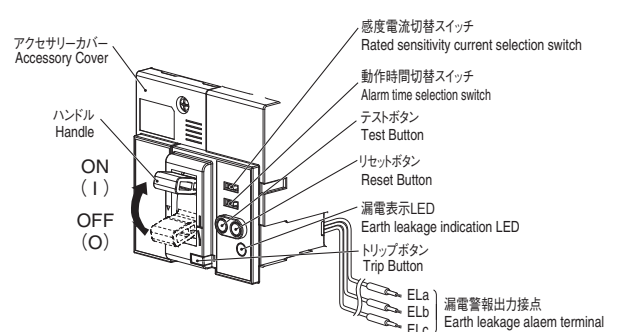

状態 State	漏電表示LED Earth Leakage indication LED	ELa-ELc	ELb-ELc
テストボタンを押したとき、または漏電検出時* When push breaker test button, or detect earth leakage	点灯 Turn on	オン ON	オフ OFF
漏電未検出時、またはリセットボタンを放したとき** When undetect earth leakage, or release breaker reset button	消灯 Turn off	オフ OFF	オン ON


* 1 主回路の電源をOFFにするまで動作状態を保持します。
Earth leakage function maintains operation until turn main circuit power supply off.
* 2 リセットボタンを押している間は、漏電警報を継続します。リセットボタンを放しても、漏電が継続している場合は、時延時間後再度漏電警報を出力します。
While you continue pushing the reset button, the breaker continues output an earth leakage alarm signal. Breaker outputs an earth leakage alarm signal again after delay time that as far as an earth leakage is detection continues even if you separate the reset button.

12 ハンドルホルダ取付要領 Handle Holder Mounting Procedure

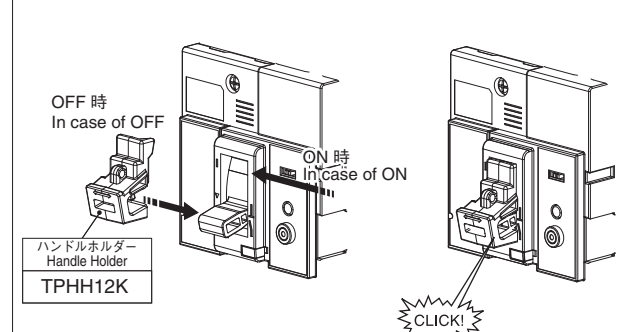

・取外しは取付の逆手順で行います。
・ When removing, remove the items in reverse order of mounting.

13 ハンドルロック取付要領 Handle Lock Mounting Procedure

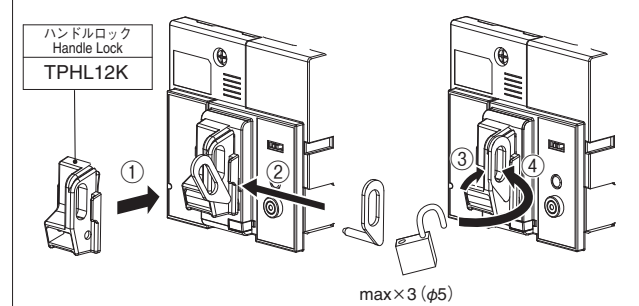

・ハンドルロックはI(ON), O(OFF)位置のいずれでも取付けできます。
・ Handle lock can be fitted in any position of I(ON) and O(OFF).
・ 取外しは取付の逆手順で行います。
・ When removing, remove the items in reverse order of mounting.